

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **02.22.01.000.М.000159.06.15** от **25.06.2015 г**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам начального профессионального образования и по дополнительным общеразвивающим программам 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 39

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж
453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (с изменениями), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Взамен санитарно-эпидемиологических заключений №02.22.01.000.М.000249.12.13 от 03.12.2013 г., № 02.22.01.000.М.000207.12.14 от 08.12.2014г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по городу Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам

№ 2535885

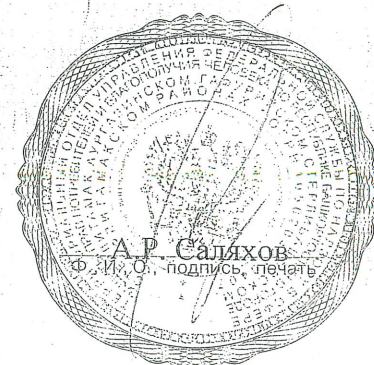



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **02.22.01.000.М.000158.06.15** от **25.06.2015 г**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования
453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж
453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями)


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 02.22.01.000.М.000066.05.14 от 20.05.2014 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по городу Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам

№ 2535884

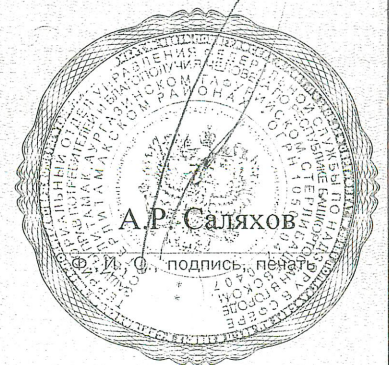



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.23.01.000.M.000062.07.15 от 02.07.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в филиале государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж с.Петровское по адресу: 453230, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, село Петровское, ул. Ленина, 25.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж по адресу: 453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с.Наумовка, ул.Студенческая, 3 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно - эпидемиологического заключения № 02.23.01.000.M.000079.04.09 от 28.04.2009.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2537560



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
(подразделение территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.22.01.000.М.000135.10.14 от 20.10.2014 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг); для производства -- виды выпускаемой продукции; наименование объекта; фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 107 с. Стерлибашево Республики Башкортостан, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам начального профессионального образования 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Объездная, 3;

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 107 с. Стерлибашево Республики Башкортостан
453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Школьная, 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (с изменениями), СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18 летнего возраста»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 137 от 02 октября 2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г. Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по городу Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам
№ 2462891





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **02.22.01.000.М.000160.06.15** от **25.06.2015 г**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж с. Стерлибашево, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам начального профессионального образования (согласно приложению) 453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Школьная, 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж

453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Студенческая, 3

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), СанПиН 2-4-6-2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18 летнего возраста».


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологических заключений №02.ТО.22.802.М.000125.04.09 от 29.04.2009 г., № 02.22.01.000.М.000135.10.14 от 20.10.2014г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по городу Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам
№ 2535886

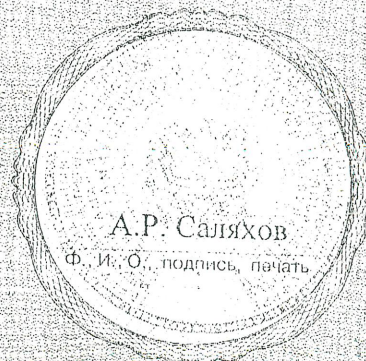



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
(наименование территориального органа)


ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 02.22.01.000.М.000160.06.15 ОТ 25.06.2015 г.

Образовательная деятельность по адресам:



453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Школьная, 1

453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Объездная, 3

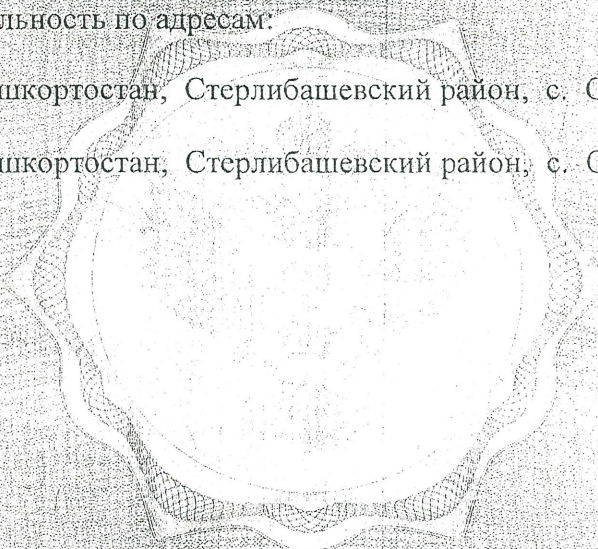

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по городу Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам

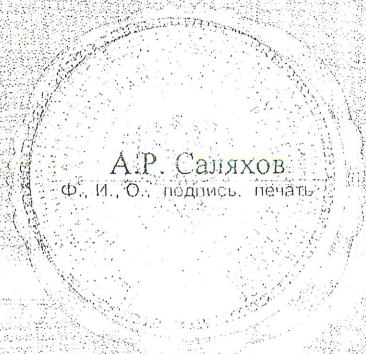

А.Р. Саяхов
Ф. И. О. подпись печать